


## Схема подключения БРШС-Ех к ПШКОП "Сигнал-20" с помощью БРВ-А (исп.2)

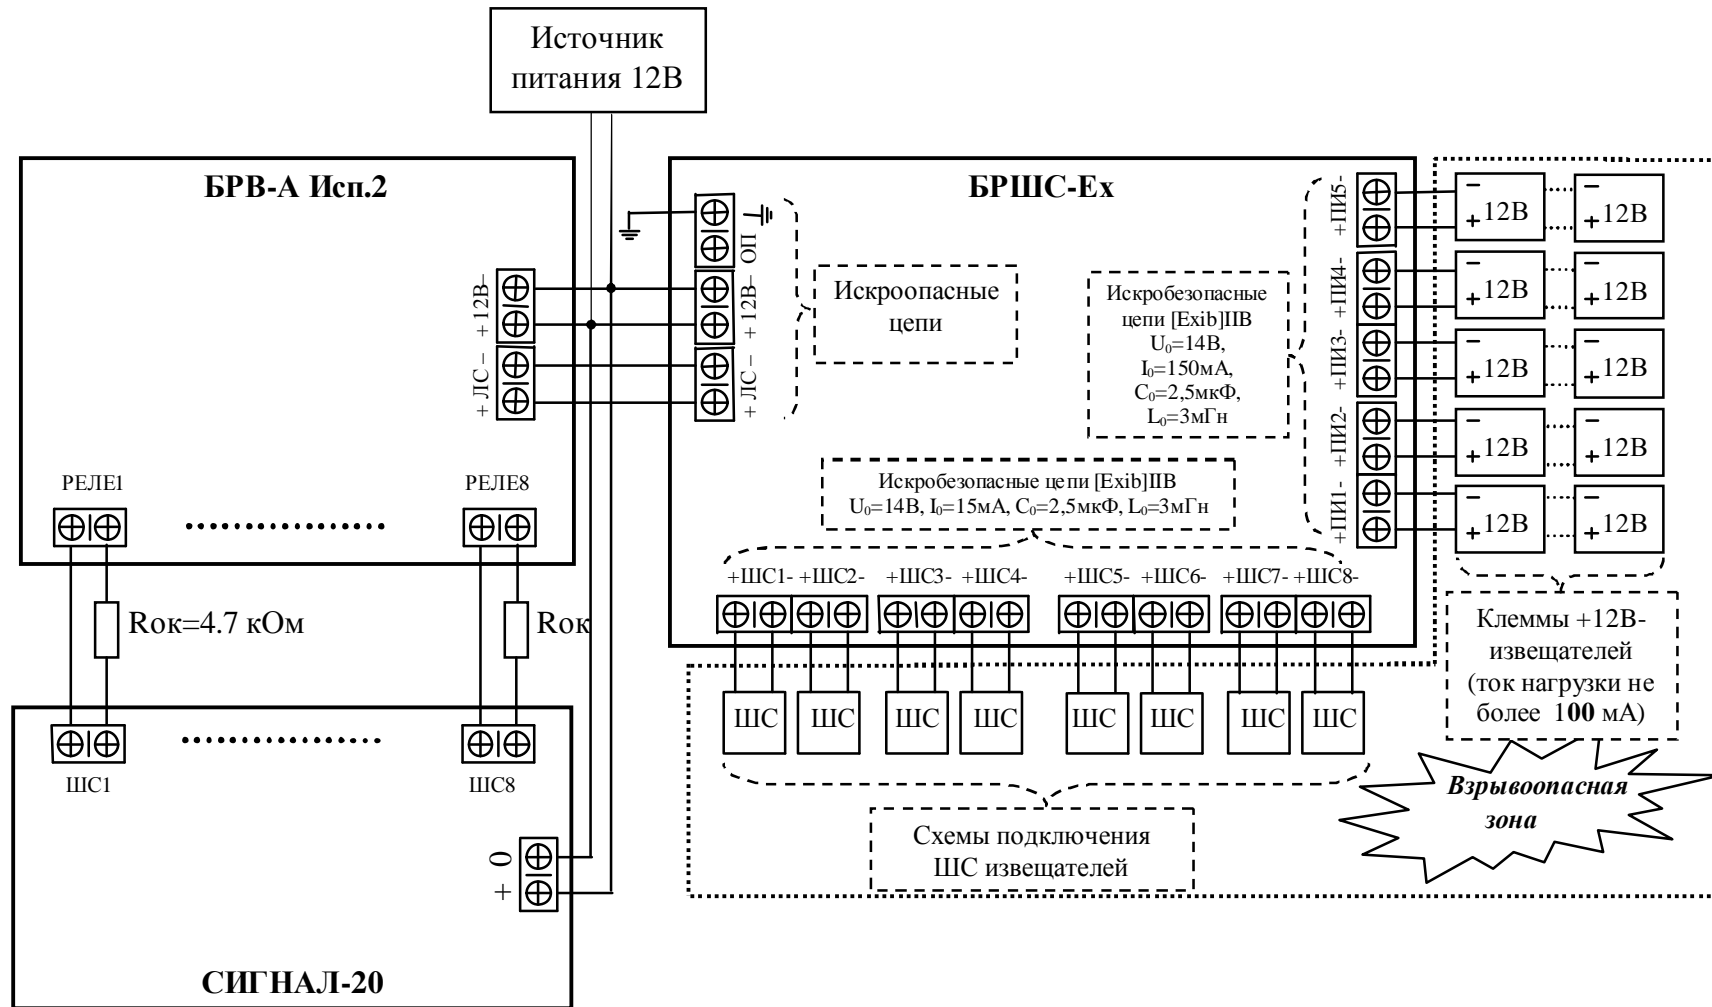

Движки Dip-переключателей SA3 на БРШС-Ех должны быть все ВКЛ (ON), SA1 на БРВ-А – перекл.1 – ВКЛ (ON), перекл.2 – ВЫКЛ (OFF). Источник питания рекомендуется располагать в непосредственной близости от БРШС-Ех.